
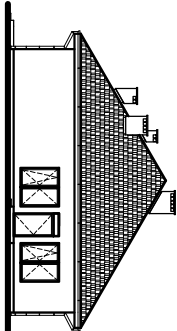


Zastrzeżenie praw autorskich. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniany lub ostateczny kompromis, bez pisemnej zgody firmy aspi.

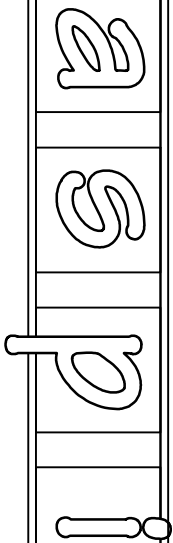

Instalacje odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Zwody poziome wykonać drutem FeZn ϕ 8 mm układanym na wspornikach. Stosować złącza krzyżowe.

Do przewodów odprowadzających łączyć rymy dachowe oraz wszystkie wystające elementy metalowe znajdujące się na dachu.

Przewody odprowadzające wykonać z drutu DFeZn ϕ 8 mm i układać w rurkach instalacyjnych RVS 36 pł umieszczanych w zewnętrznej warstwie ocieplającej budynku.

Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,5 m od ziemi na ścianie w puszkach do złącza odgromowego w warstwie ocieplającej pł.

Przewody odprowadzające połączyć z uzieniem fundamentowym. Przewody uzieniające, od złącz kontrolnych do uziumu, wykonać z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm.

Rezystancja uziumu nie powinna przekraczać 10 Ω . Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć przed korozją.

ZK - złącze kontrolne

NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z PRZEPNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY		LIPNICA DZIAŁKA NR EWID. 3689/4	
INWESTOR		GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62, 36-122 DZIKOWIEC			
TEMAT		INSTALACJA ODGROMOWA - rzut dachu			
OPRACOWAŁ		GRZEGORZ KOPEĆ		E-75/01	
		JANUSZ PIENCZEWSKI		E-189/02	
		ADAM SMOŁA			
SKALA		DATA	NR RYS.	BRANŻA	
1:100		03.2018	E-3	Elekt.	

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul. Biernackiego 138/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

e-mail:aspi@aspi.com.pl w w w . a s p i . c o m . p l