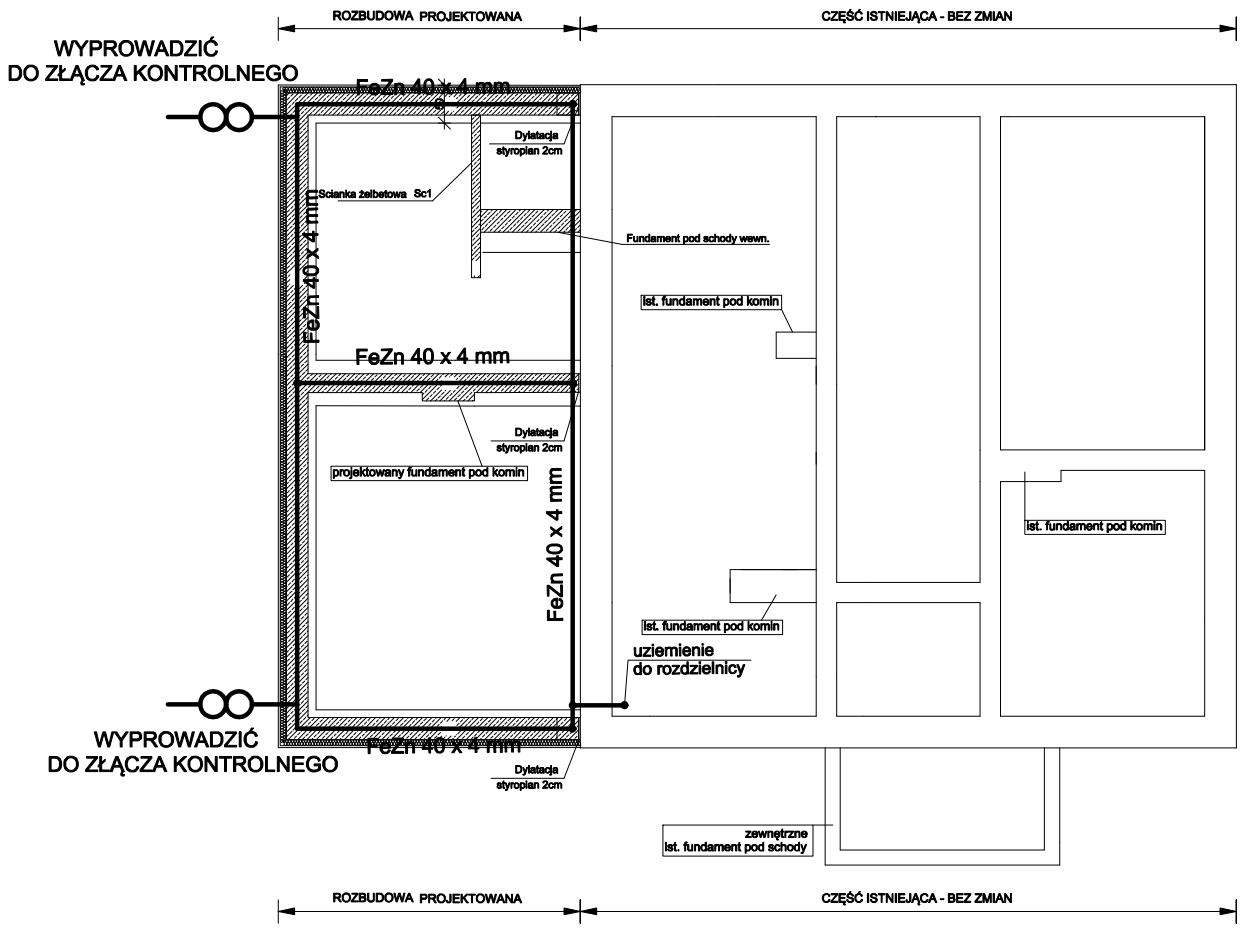

Instalację uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Przed wylaniem stóp i ław fundamentowych należy ułożyć uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 40x4 i przyspawać go nie rzadziej niż co 5 m do zbrojenia fundamentów.
Z uziomu wyprowadzić przewody uziemiające instalacji odgromowej.
Przed połączeniem pozostałych elementów konstrukcji zmierzyć wartość rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 Ω.
Wszystkie połączenia w ziemi wykonać metodą spawania na długości minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie.
Wszystkie połączenia wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć przed korozją.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

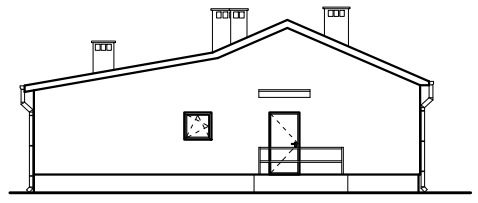

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DZ. NR 233/2 36-122 DZIKOWIEC
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	UZIOM FUNDAMENTOWY RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	GRZEGORZ KOPEĆ E-75/01	
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	JANUSZ PIEŃCZEWSKI E-198/02	
OPRACOWAŁ	ADAM SMOŁA	

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	03.2018	E-2	ELEKTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl